Nadproże stalowe N2
skala: 1:10

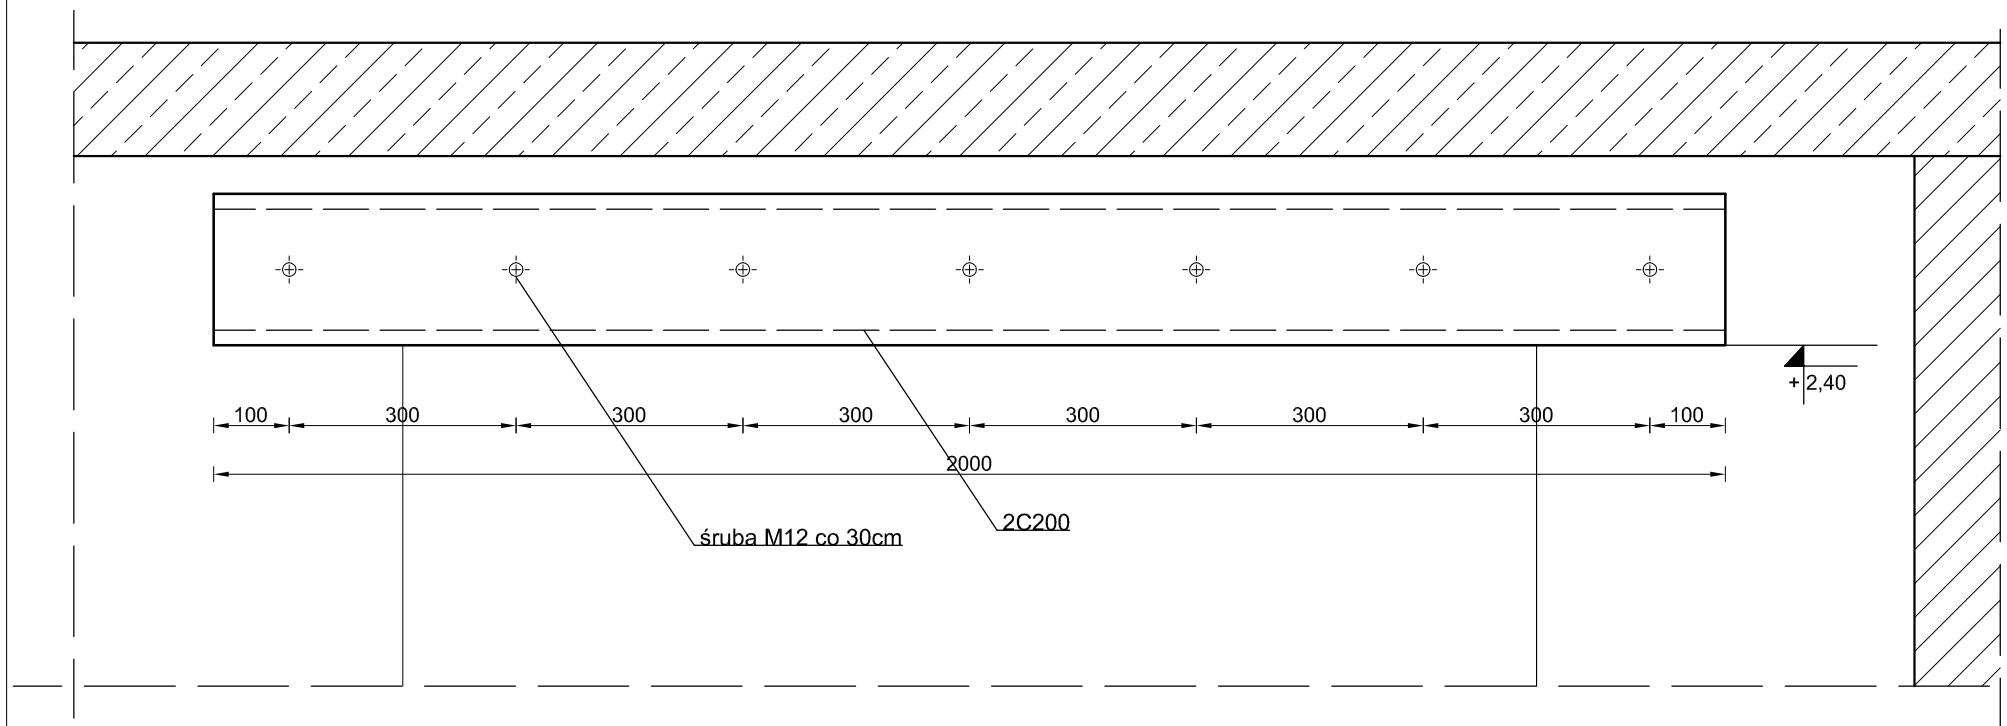

ZALECENIA MONTAŻU:

-W pierwszej kolejności należy podeprzeć (podstemplować) strop po obu stronach ściany
- wykuć gniazda w istniejącej ścianie dla wykonania poduszki betonowej na obu końcach projektowanych belek podciągu
- wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20 lub zaprawy montażowej Ceresit CX15 grubości 3÷5cm
- po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej można przystąpić do kolejnych robót
- wykonać bruzdę poziomą długości minimum równej długości belki +2cm i wysokości odpowiadającej wysokości profili stalowych +2÷3cm
- osadzić pierwszą belkę w bruździe
- wywiercić w ścianie otwory pod śruby M12 co 30cm (otwory w kształtownikach należy nawiercić wcześniej).
- uzupełnić przestrzenie między górną półką kształtowników a ściana drobnoziarnistym betonem C16/20 lub zaprawą montażową Ceresit CX15 (pozostałą część bruzdy uzupełnić po skręceniu profili śrubami!)
- po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonać bruzdę poziomą z drugiej strony ściany na wymaganą długość i głębokość
- osadzić drugą belkę w bruździe
- po zamontowaniu profili skręcić je razem ze sobą śrubami
- uzupełnić przestrzeń między górną półką kształtowników a ścianą drobnoziarnistym betonem C16/20
- obudować belkę płytami GK lub osiatkować i otynkować

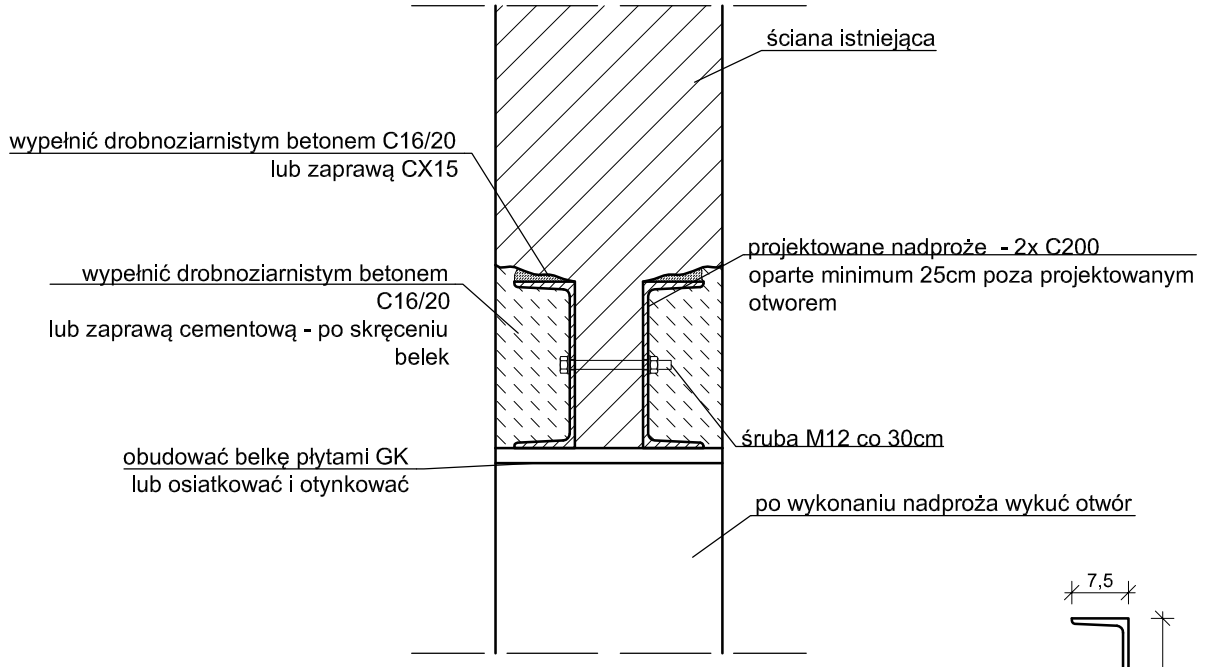



ceowniki zwykłe C200

UWAGI:
1. Stal St3S
2. Śruby M12 klasy 5.8
3. Długość parcia profili stalowych na ścianach - 25cm.

INWESTOR:	Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki 21; 14-120 Dąbrówno		KONSTR. BRANŻA :
			1:10 SKALA
OBIEKT:	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA POTRZEBY PUNKTU PRZEDSZKOLENGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ CZĘŚCI GASTRONOMICZNEJ		DATA 07.2016
ADRES:	DZ. NR 602/3 OBĘB DĄBRÓWNO		
NAZWA RYSUNKU:	Nadproże stalowe N2		NR RYS. K-3
		NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.BOGUSŁAW STEC	WAM/0096/PWOK/11	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.TOMASZ OPALIŃSKI	WAM/0068/PWOK/10	