



Przykładowe rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej. Pas krawędziowy

Wariant I - Wysokość 0 - 8 m  
Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m<sup>2</sup>

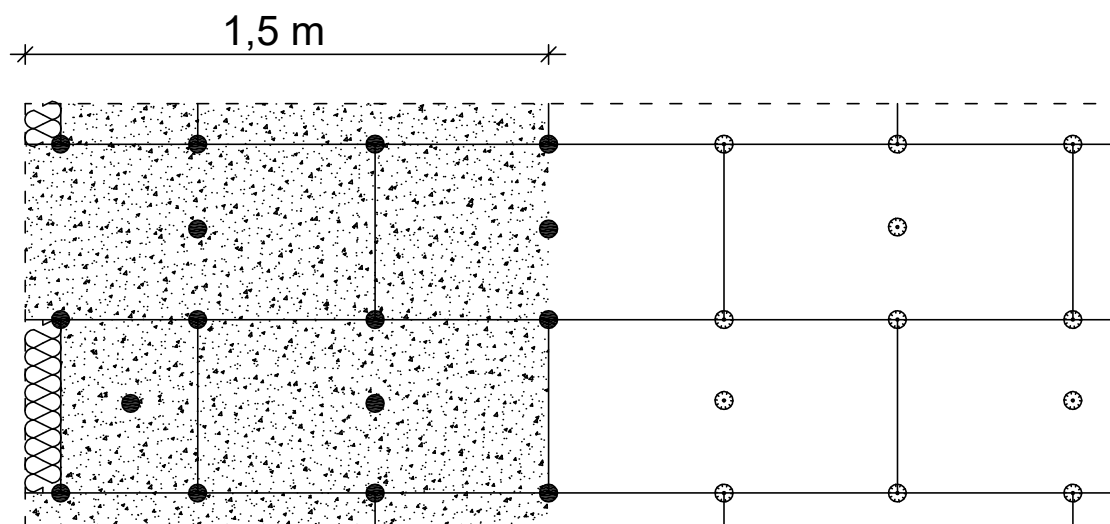

Wariant IIa - Wysokość 8 - 20 m  
Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m<sup>2</sup>

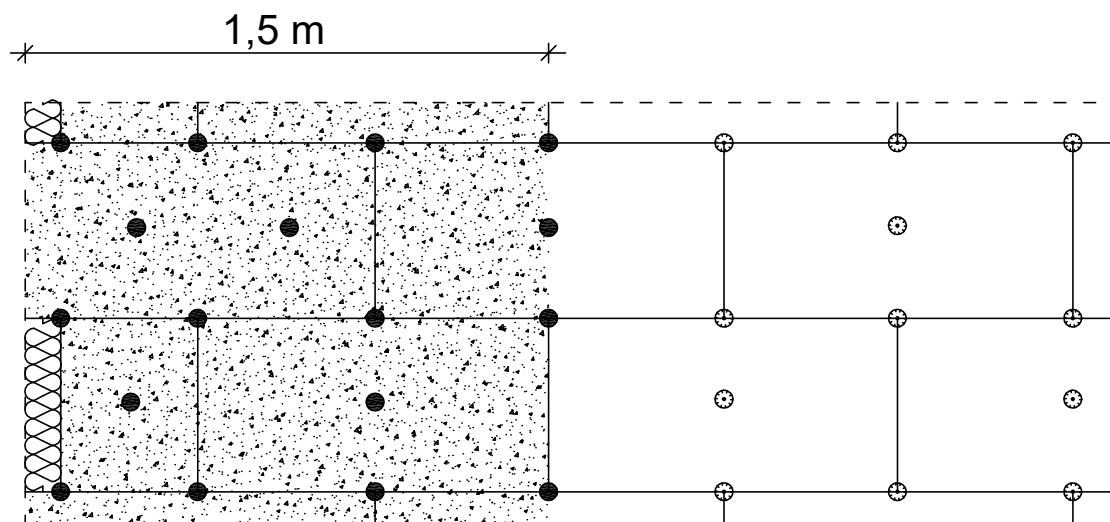

Uwagi:

Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m.