



RZUT PARTERU skala 1:50

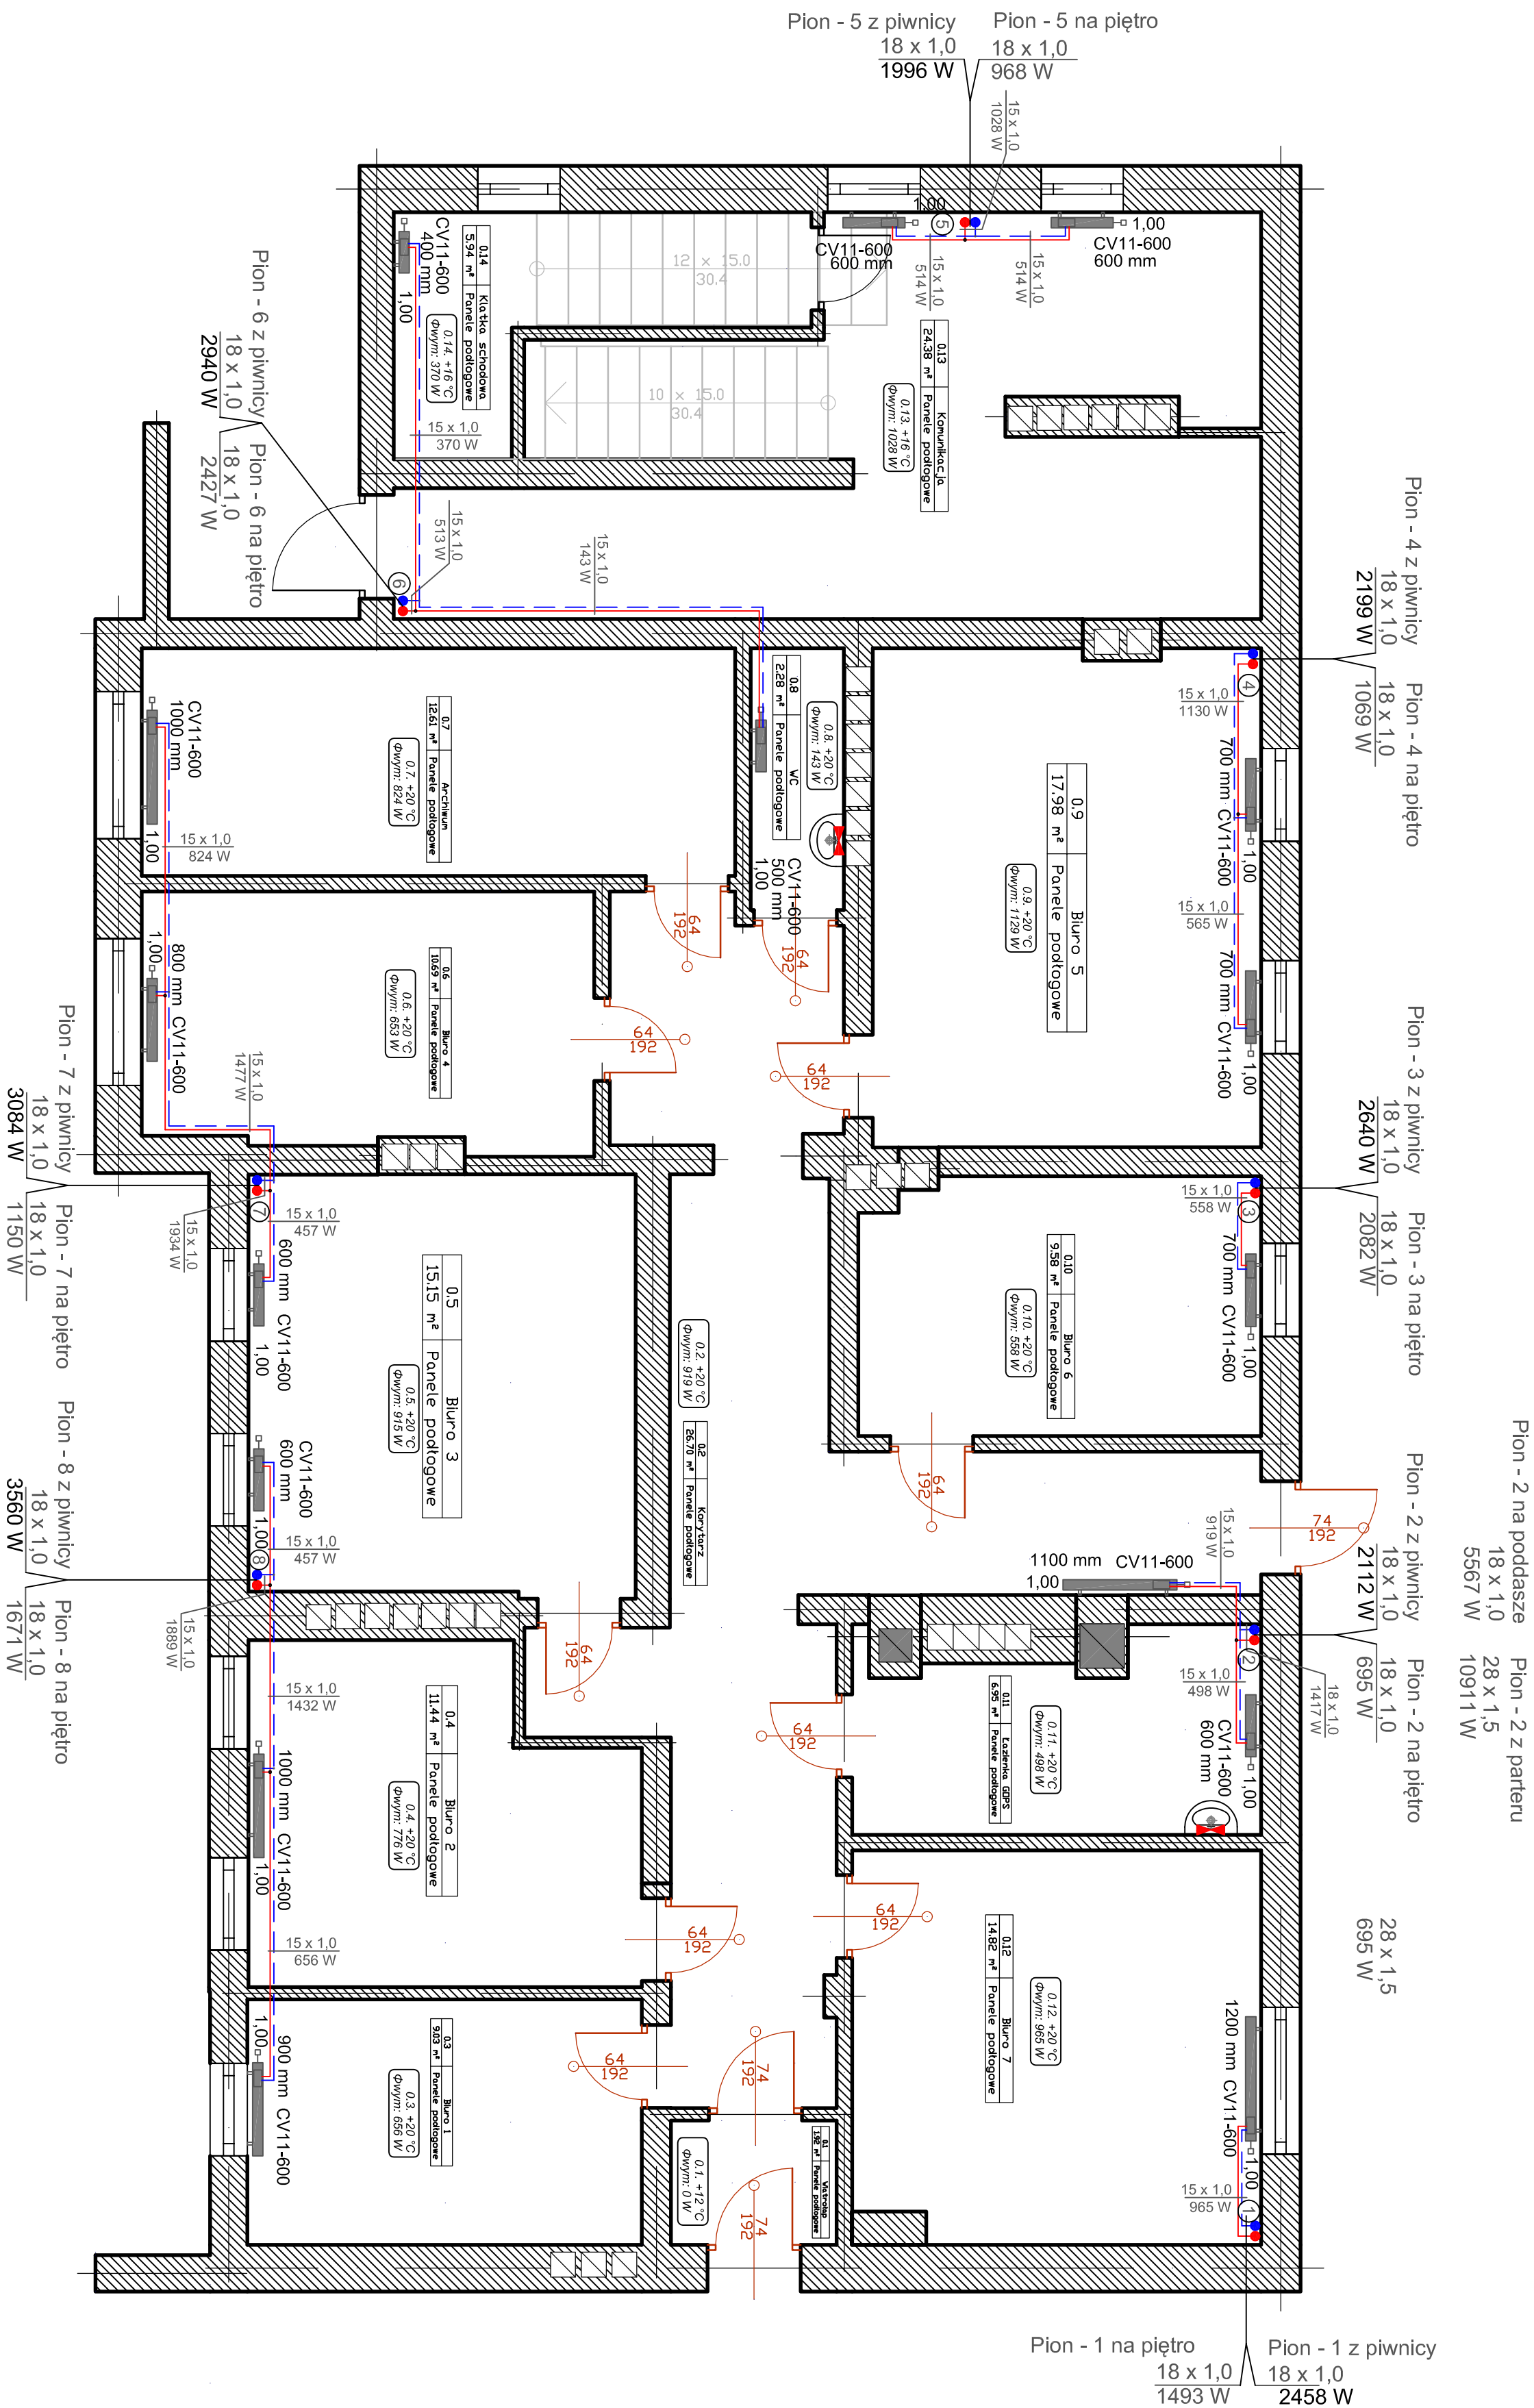

UWAGI:

- Tuleje w stropie uszczelnić pianką p.poż

		INNITECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostroda, ul. Cicha 23	
Obiekt	Termomodernizacja budynku GOPS i Policji w Dąbrownie wraz z remontem kotłowni i wymianą instalacji c.o.		
Adres	Dąbrowno gm. Dąbrowno ul. Agrestowa 2 dz. nr 66/10		
Investor	Gmina Dąbrowno ul. Kosciuszki 21 14-120 Dąbrowno		Nr rys. S-5
Tytuł	Rzut parteru	Skala: 1:50	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	Nr upr: WAM/00223/POOS/08	
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Szewczyk	Nr upr: WAM/0023/POOS/08	