


RZUT I PIĘTRA skala 1:50

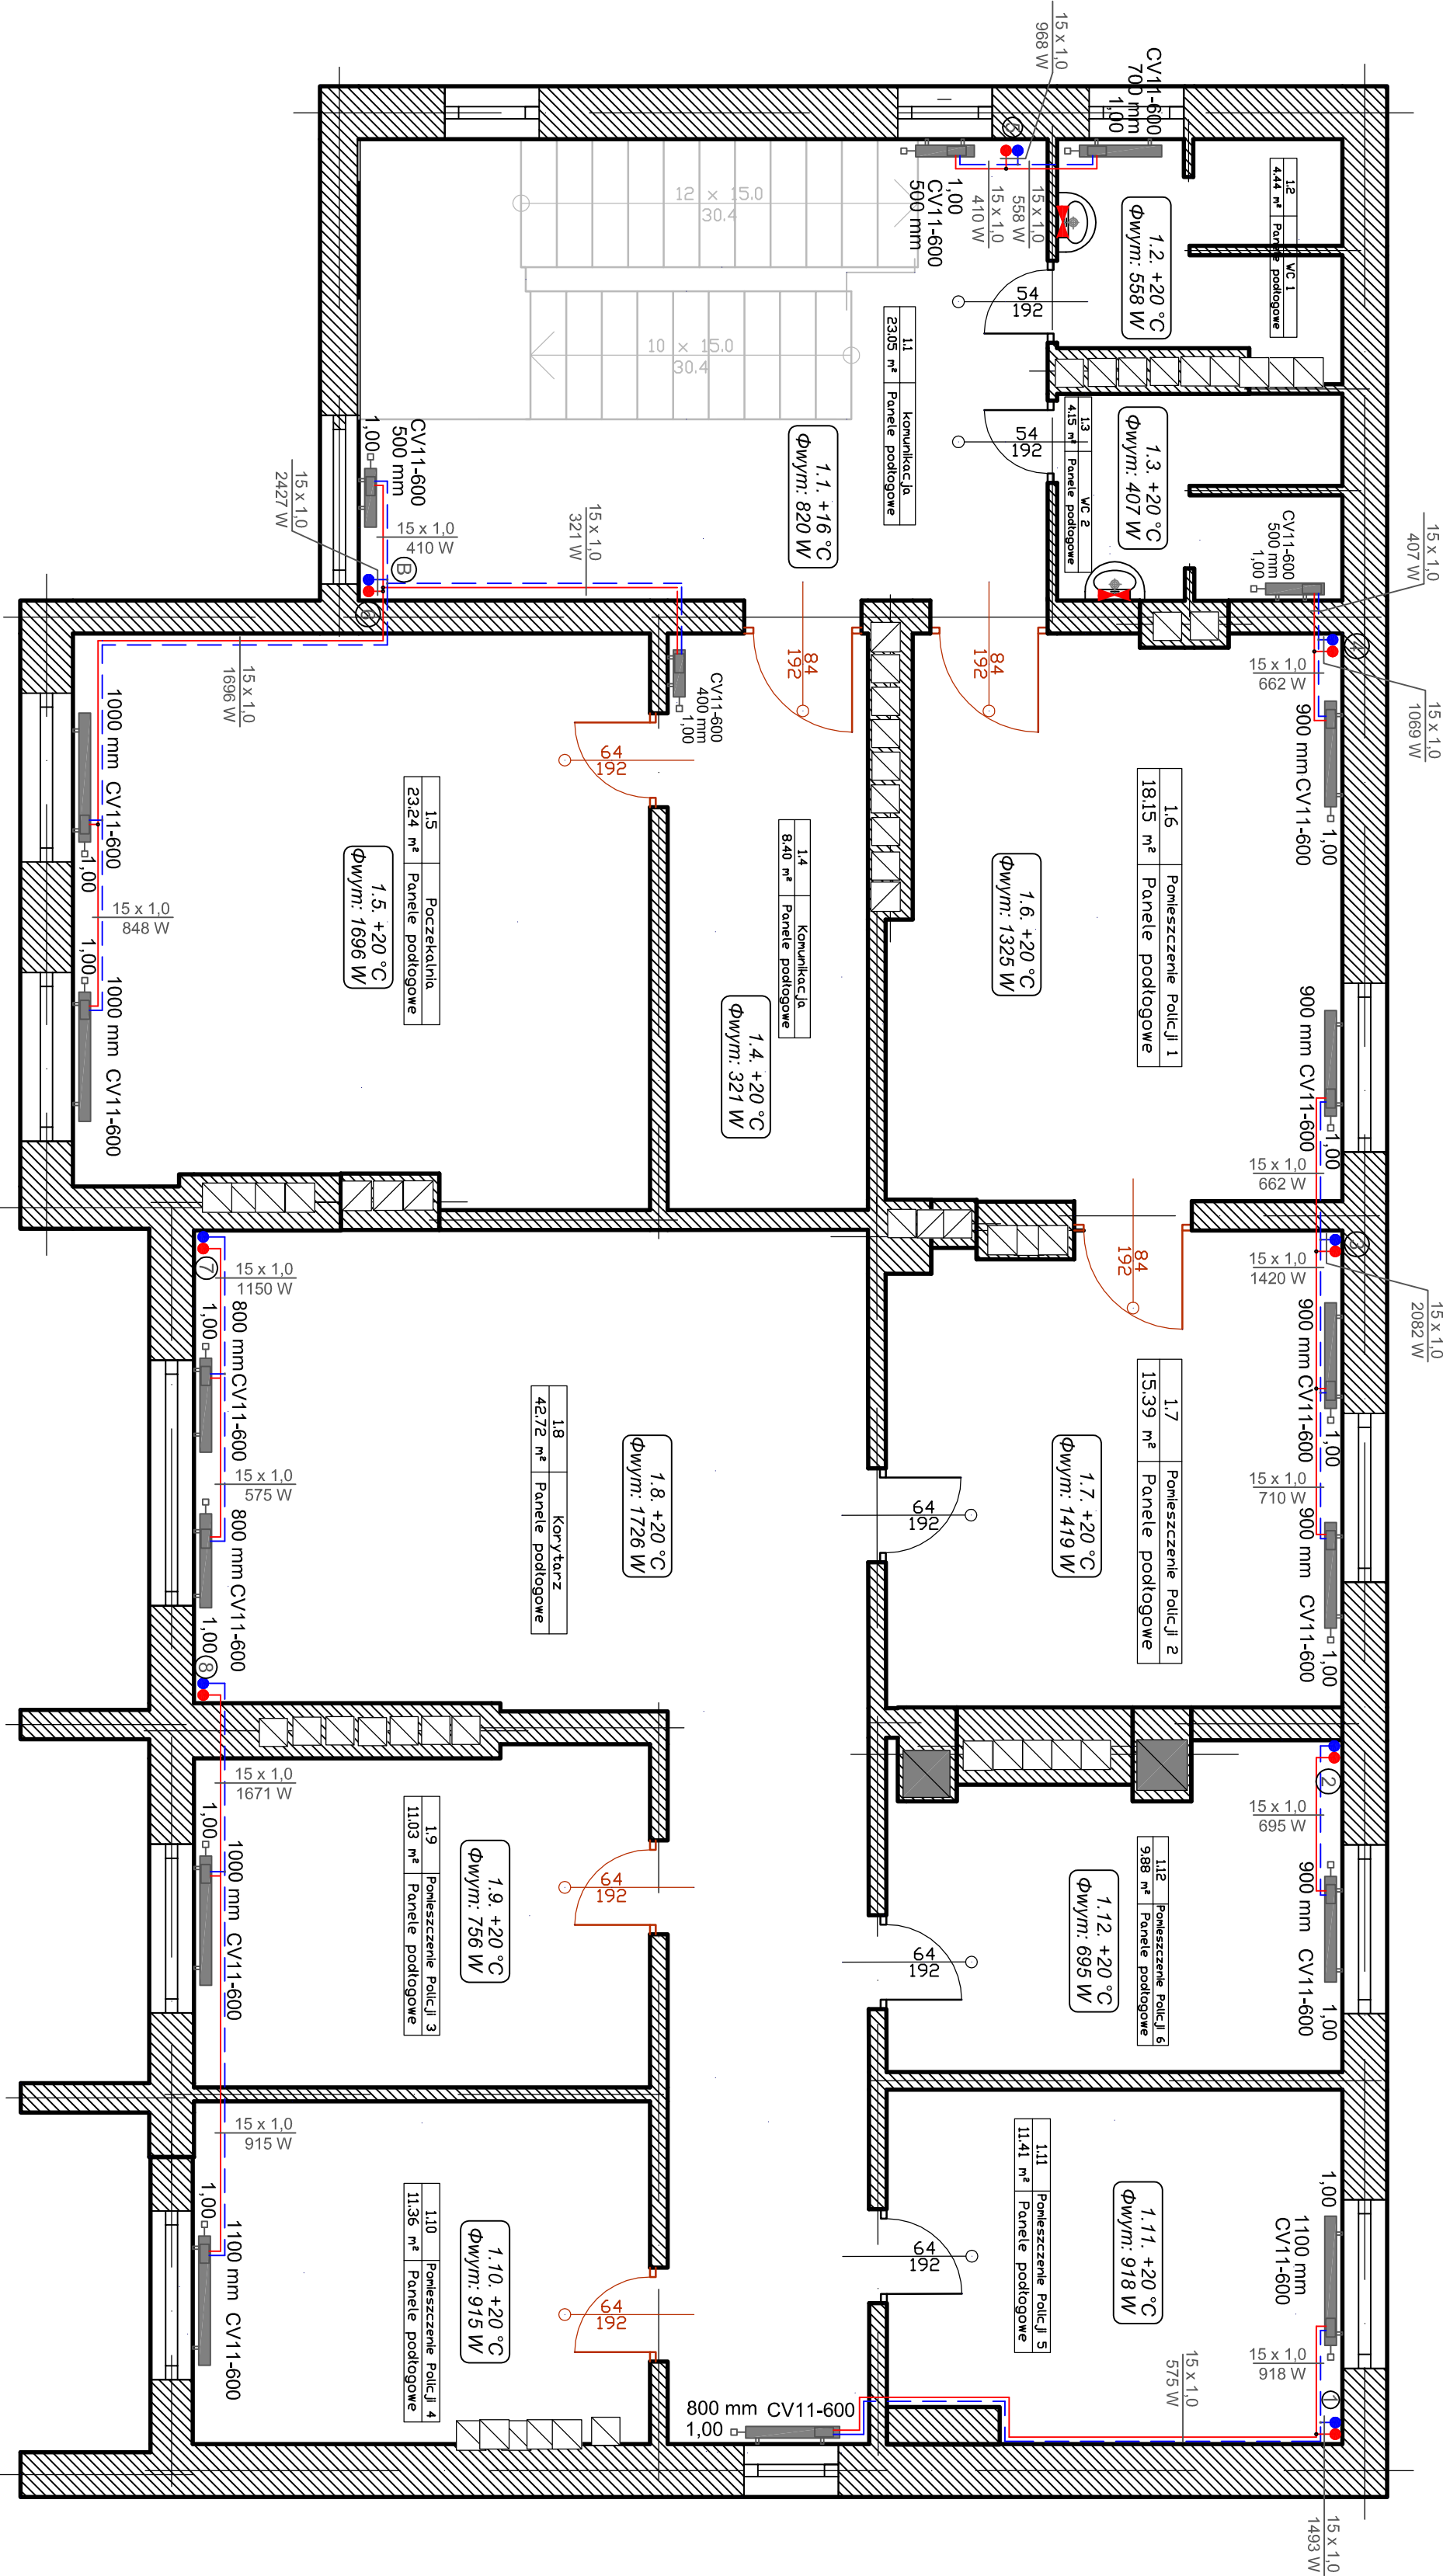

UWAGI:
- Tuleje w stropie uszczelnić pianką p.poz

<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23</div></div></div>			
Obiekt	Termomodernizacja budynku GOPS i Policji w Dąbrownie wraz z remontem kotłowni i wymianą instalacji c.o.		
Adres	Dąbrowno gm. Dąbrowno ul. Agrestowa 2 dz. nr 66/10		
Investor	Gmina Dąbrowno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrowno	Nr rys. S-6	
Tytuł	Rzut I piętra		Skala: 1:50
Projektant	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	Nr upr. WAAW0022/POOS/08	
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Szewczyk	Nr upr. WAAW0023/POOS/08	