


RZUT PIWNICY skala 1:50

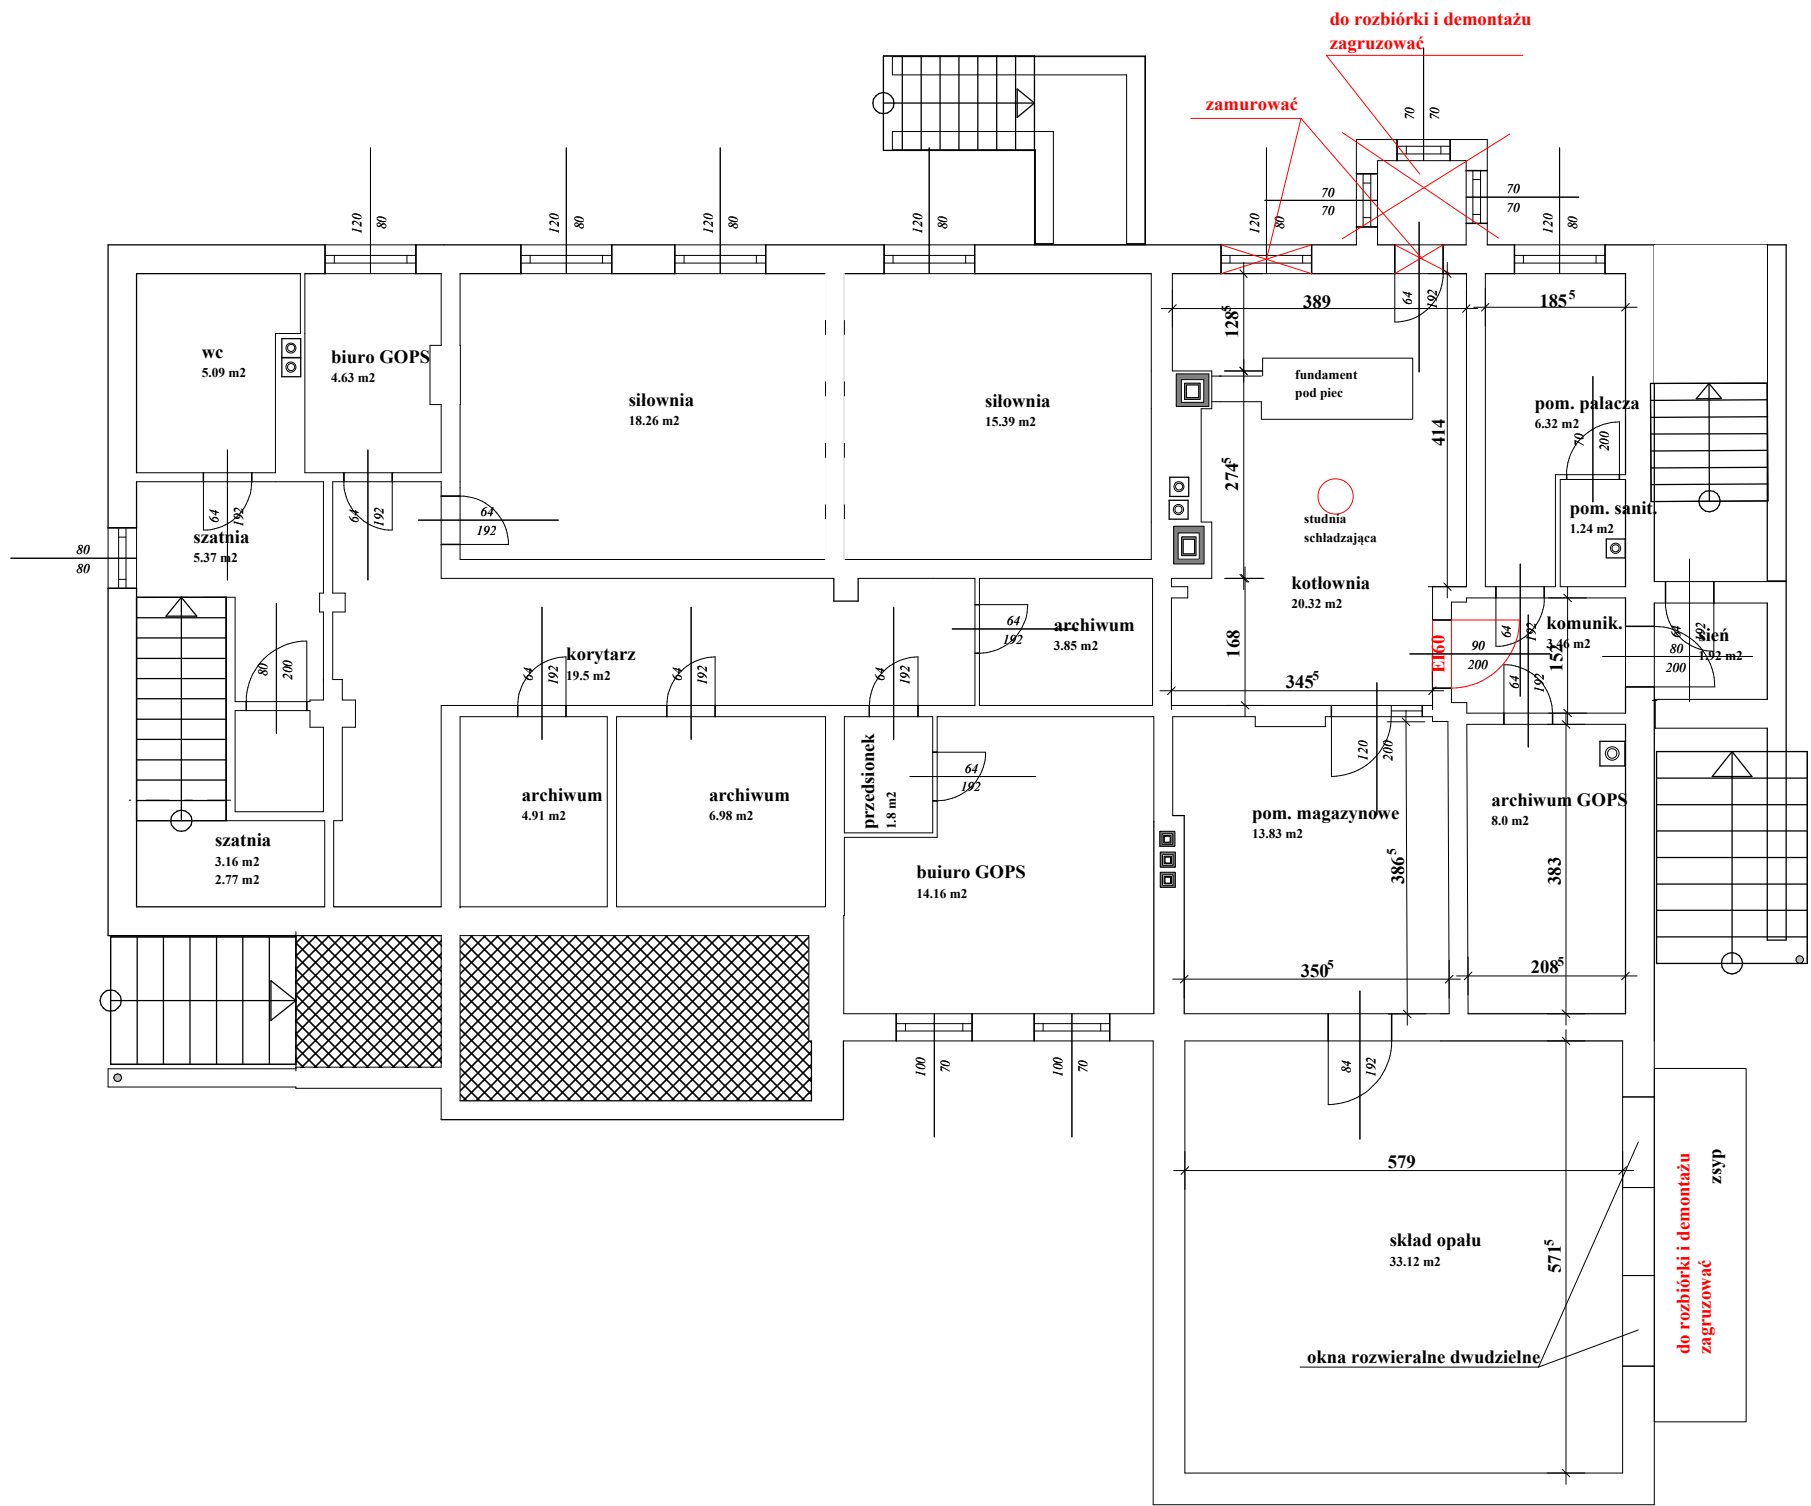

 INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23	
Obiekt	Termomodernizacja budynku GOPS i Policji w Dąbrównie wraz z remontem kotłowni i wymianą instalacji c.o.
Adres	Dąbrówno gm. Dąbrówno ul. Agrestowa 2 dz. nr 66/10
Inwestor	Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno
Tytuł	piwnica
Projektant	W.Spittal
Sprawdził	